


LEGENDA



OBSERVAÇÕES :

1. TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15, COM OS DIÂMETROS (mm) INDICADOS.
2. AS TORNEIRAS DE JARDIM FICARÃO A 50 cm DO NÍVEL DO TERRENO.
3. AS TORNEIRAS DE JARDIM FICARÃO A 50 cm DO NÍVEL DO TERRENO.
5. AS TUBULAÇÕES QUE PASSAM PELO SOLO SERÃO ENTERRADAS COMO INDICADO PELAS RESPECTIVAS PROFUNDIDADES. VER DETALHE TUBULAÇÃO ENTERRADA.

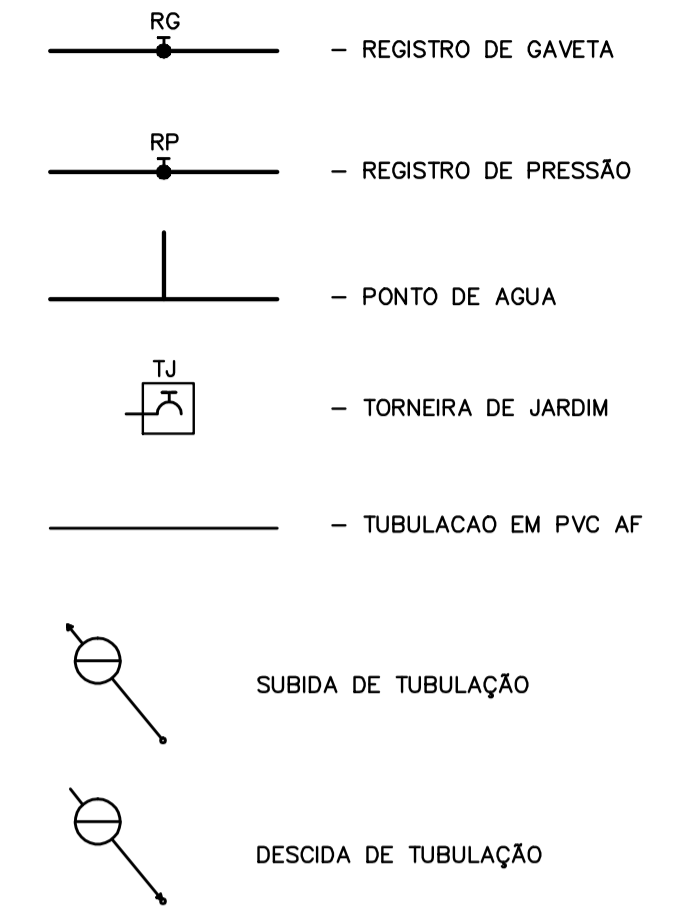

ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II - 06 SALAS DE AULA

ENDEREÇO:	DIVERSOS
PROPRIETÁRIO:	FUNDO DE FORTALECIMENTO PARA A ESCOLA
AUTORES DO PROJETO :	CGEAN - BRASÍLIA (DF)
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
PROPRIETÁRIO	_____
AUTOR DO PROJETO	_____
AUTOR DO PROJETO	_____
RESP. TÉCNICO	_____

DLFO	CREA
	DLFO

HID	PROJETO HIDRO-SANITÁRIO		FOLHA
	PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA		01 05
REVISÃO:	DATA :	ESCALA :	DESENHO :
01-2006	ABRIL/2006	INDICADA	VISTO:

ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA (081) 9985-9115 - MARCELO / (061) 9989-5190 - GUSTAVO / (0 90 610) 234-5511 / 303-3292 (TELEFAX)
Loco